

Abgasführung und Verbrennungsluftansaugung bei Monzun Gas-Warmluftaggregaten


TRGI

Die Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI 2008) ist im April 2008 als DVGW-Arbeitsblatt G 600 erschienen.

<http://www.trgi-online.de/trgi-dvd-anwendung/beispielanwendung/trgi-2008/i-allgemeines-begriffe/>


B22

ohne Strömungssicherung und Gebläse hinter dem Wärmetauscher

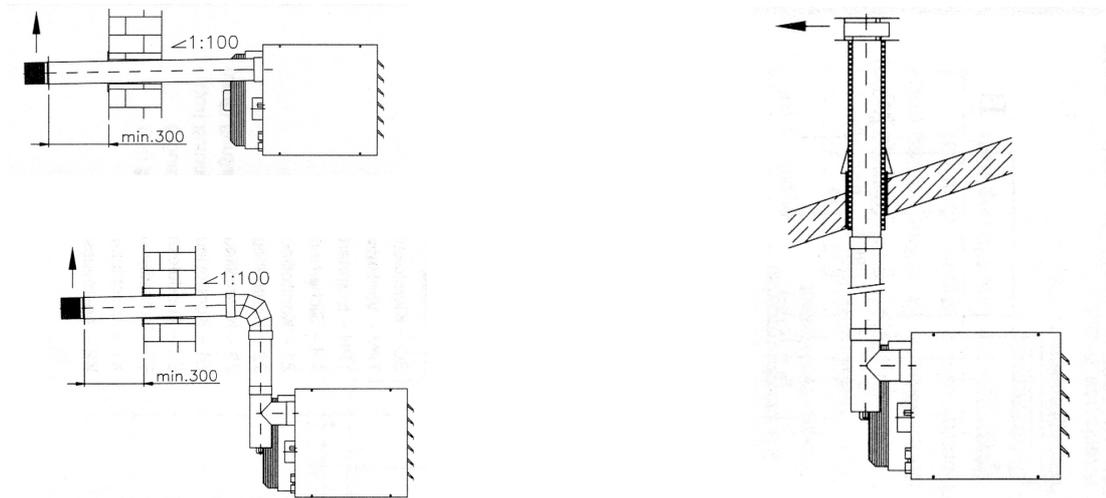

C12

mit horizontaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung durch die Außenwand oder über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Gebläse hinter dem Wärmetauscher

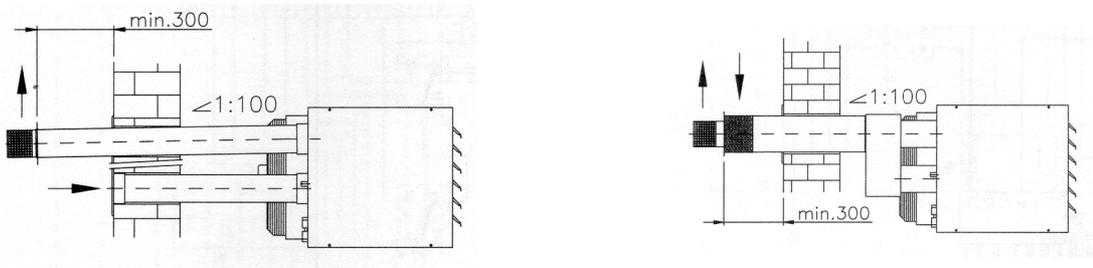

C32

mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung senkrecht über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Gebläse hinter dem Wärmetauscher

